

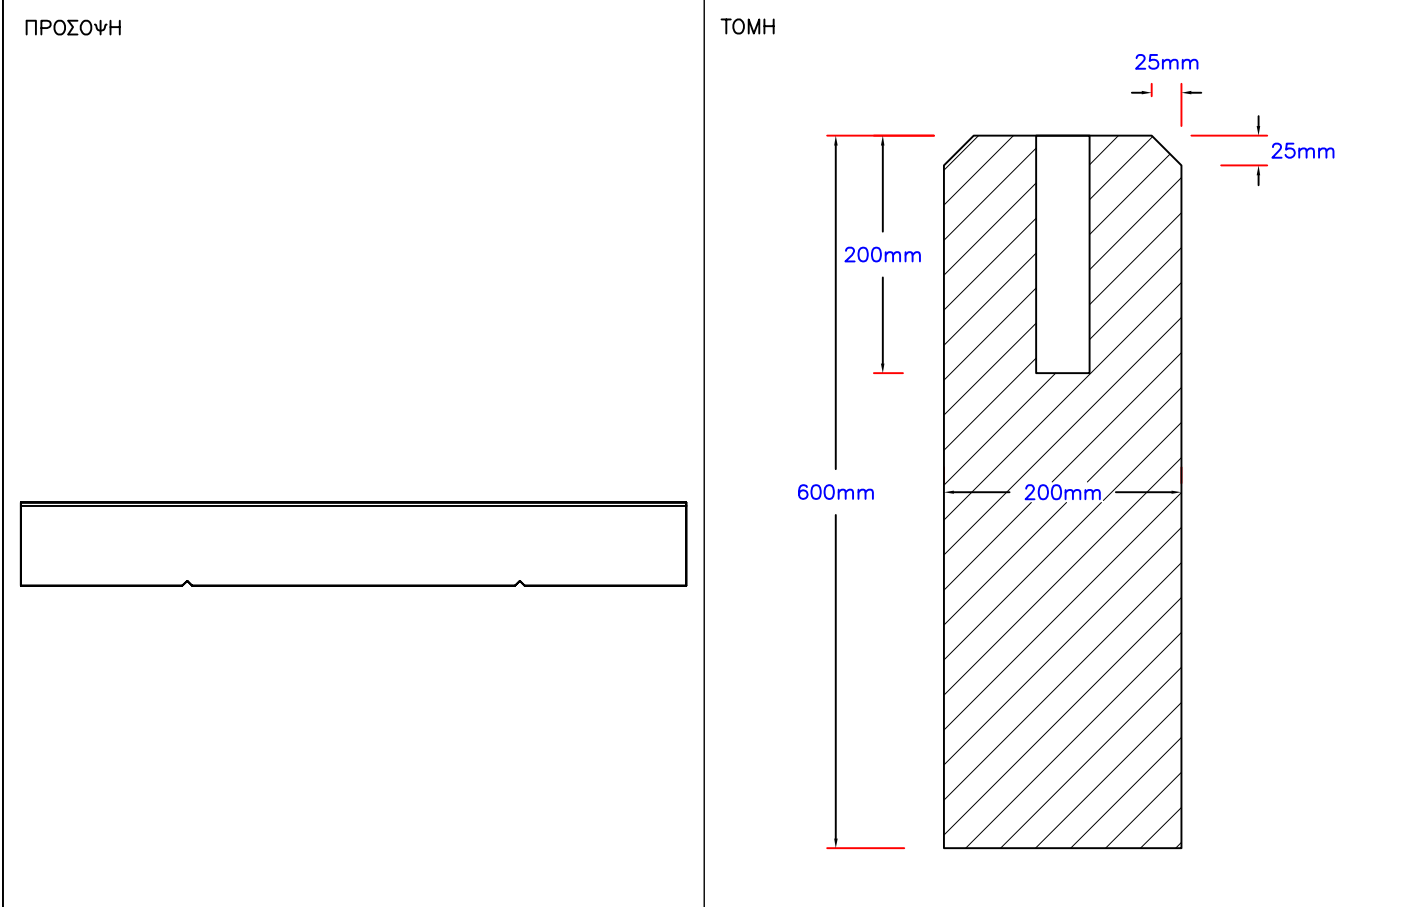


ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	ΟΓΚΟΣ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (m ³)	ΒΑΡΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ* (kg)	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ*	ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ* (kg)
C 20/25	0,38	930	S500s + T131	12
ΣΧΕΔΙΟ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΡΧΕΙΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΣ		ISO_SENAZ_20x40	09/08/2004
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΦΙΑ Α.Β.Ε.Π.Μ.		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ		
		ΣΕΝΑΖ 20Χ40		
		ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ	ΕΚΔΟΣΗ	ΦΥΛΛΟ
		00608	1.0	1/1


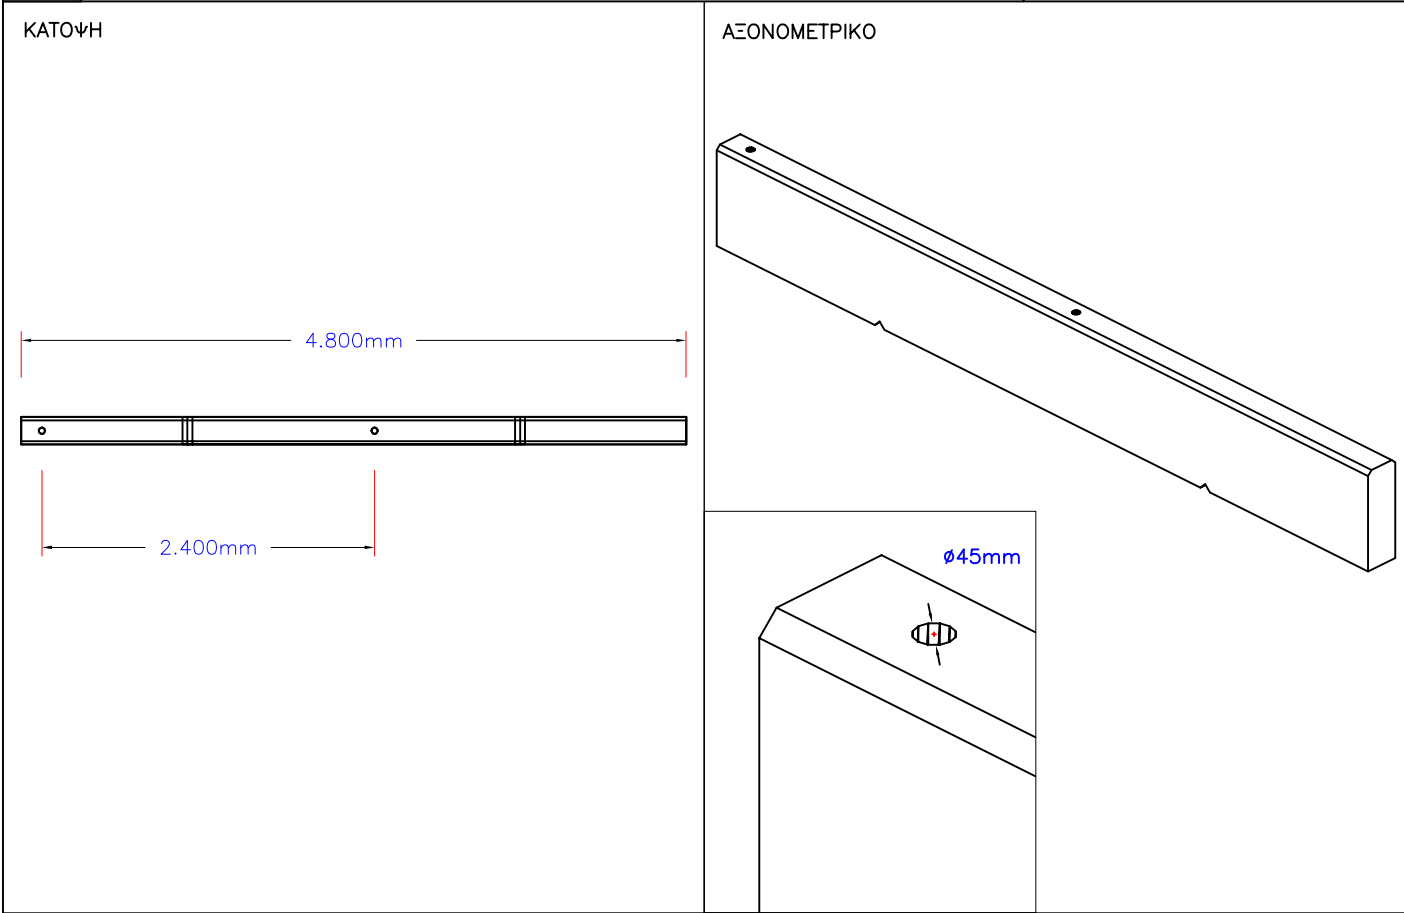


ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C 20/25	ΟΓΚΟΣ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (m ³) 0,57	ΒΑΡΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (kg) 1.400	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ S500s + T131	ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ (kg) 15
ΣΧΕΔΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΡΧΕΙΟ ISO_SENAZ_20x60	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 09/08/2004
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΦΙΑ Α.Β.Ε.Π.Μ.		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΕΝΑΖ 20Χ60		
		ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 00606	ΕΚΔΟΣΗ 1.0	ΦΥΛΛΟ 1/1

ΚΑΤΟΨΗ

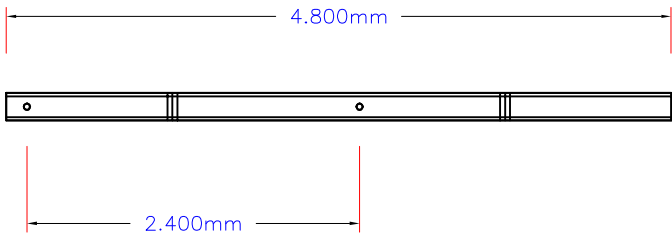


ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ

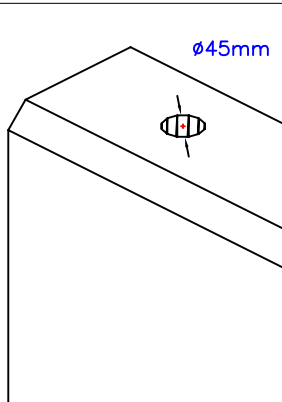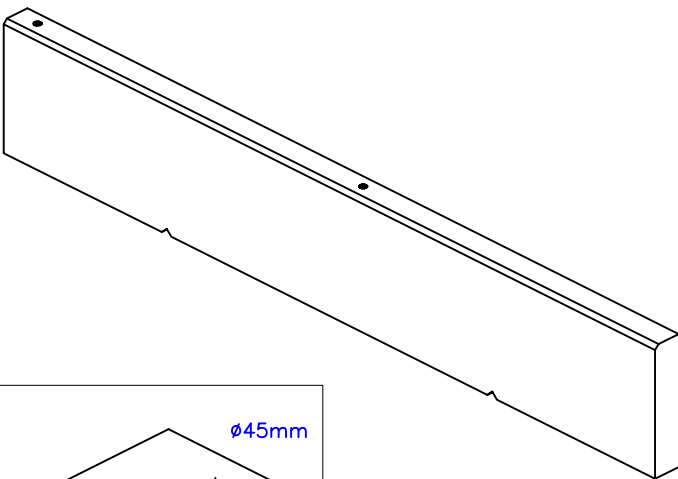


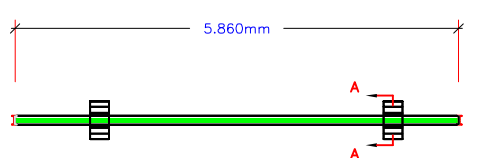
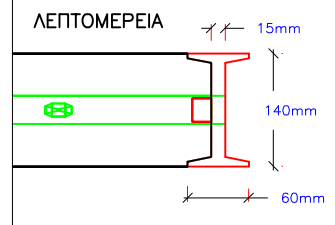
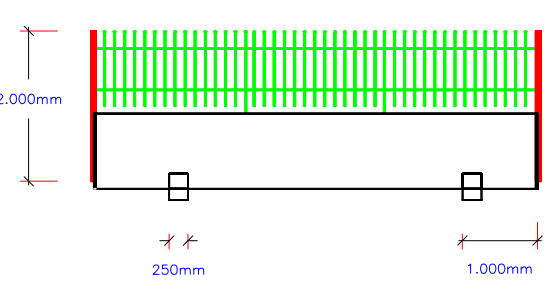
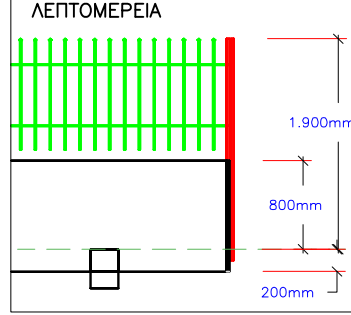
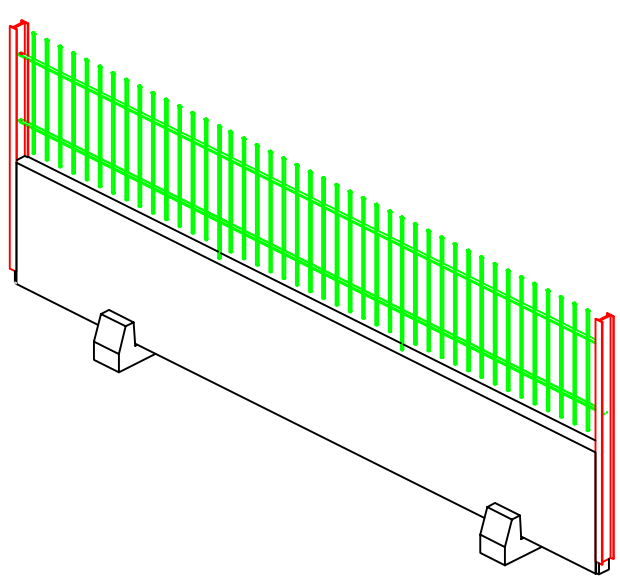
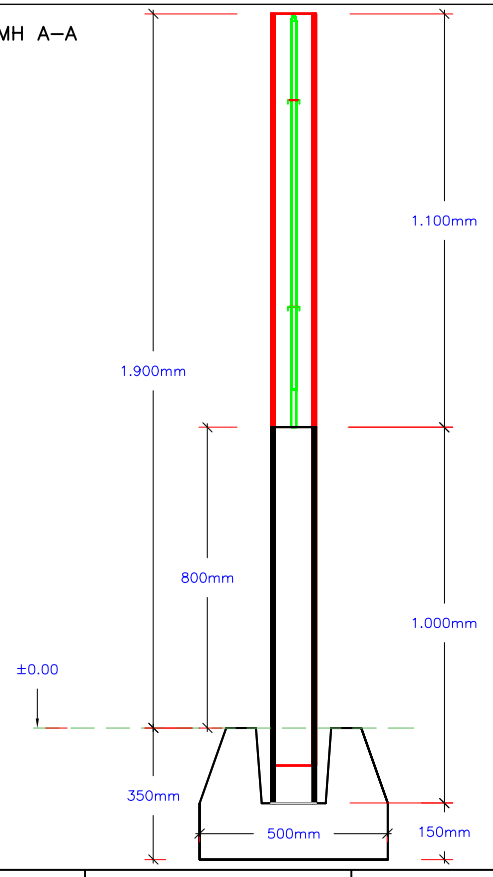

ΠΡΟΣΟΨΗ





ΤΟΜΗ




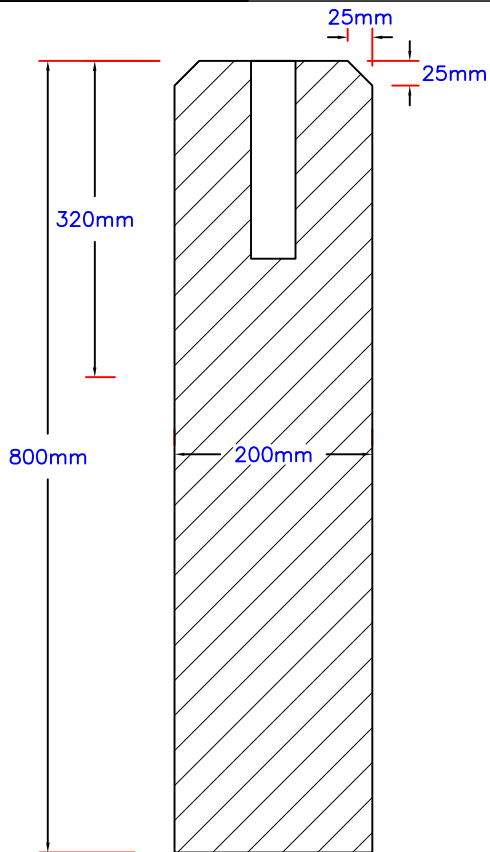



ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C 20/25	ΟΓΚΟΣ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (m ³) 0,77	ΒΑΡΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (kg) 1.900	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ S500s + T131	ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ (kg) 20
ΣΧΕΔΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΡΧΕΙΟ ISO_SENAZ_20x80	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 09/08/2004
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΦΙΑ Α.Β.Ε.Π.Μ.		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΕΝΑΖ 20X80		
		ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 00607	ΕΚΔΟΣΗ 1.0	ΦΥΛΛΟ 1/1






Α/Α 008		ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΙΧΙΟ (ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΚΟΛΩΝΑ " I ") , ΒΑΣΕΙΣ, ΚΑΓΚΕΛΟ ΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΟΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΓΚΕΛΟ		
<p>ΚΑΤΟΨΗ</p> 		<p>ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ</p> 		
<p>ΠΡΟΣΟΨΗ</p> 		<p>ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ</p> 		
		<p>ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ</p> 		
		<p>ΤΟΜΗ Α-Α</p> 		
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C 20/25	ΟΓΚΟΣ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (m ³) 0,89	ΒΑΡΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (kg) 2.172	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ S500	ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ (kg) 36
ΣΧΕΔΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΡΧΕΙΟ ISO_WALL	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1/12/1999
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΦΙΑ Α.Β.Ε.Π.Μ. 		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΟΙΧΙΟ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 14/100/6000		
		ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 00560/00561/00565	ΕΚΔΟΣΗ 2.0	ΦΥΛΛΟ 1/1



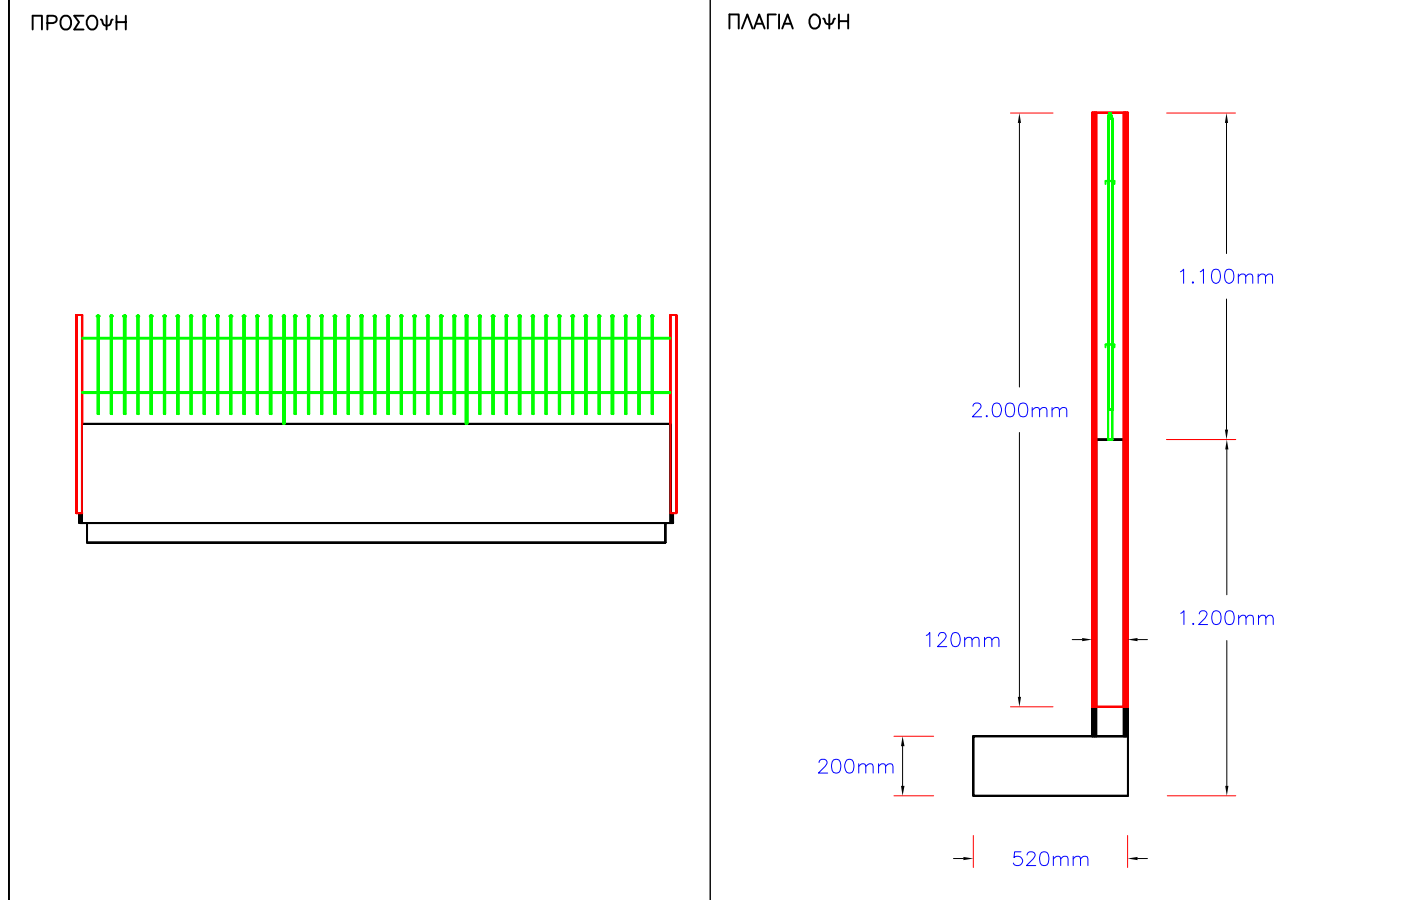
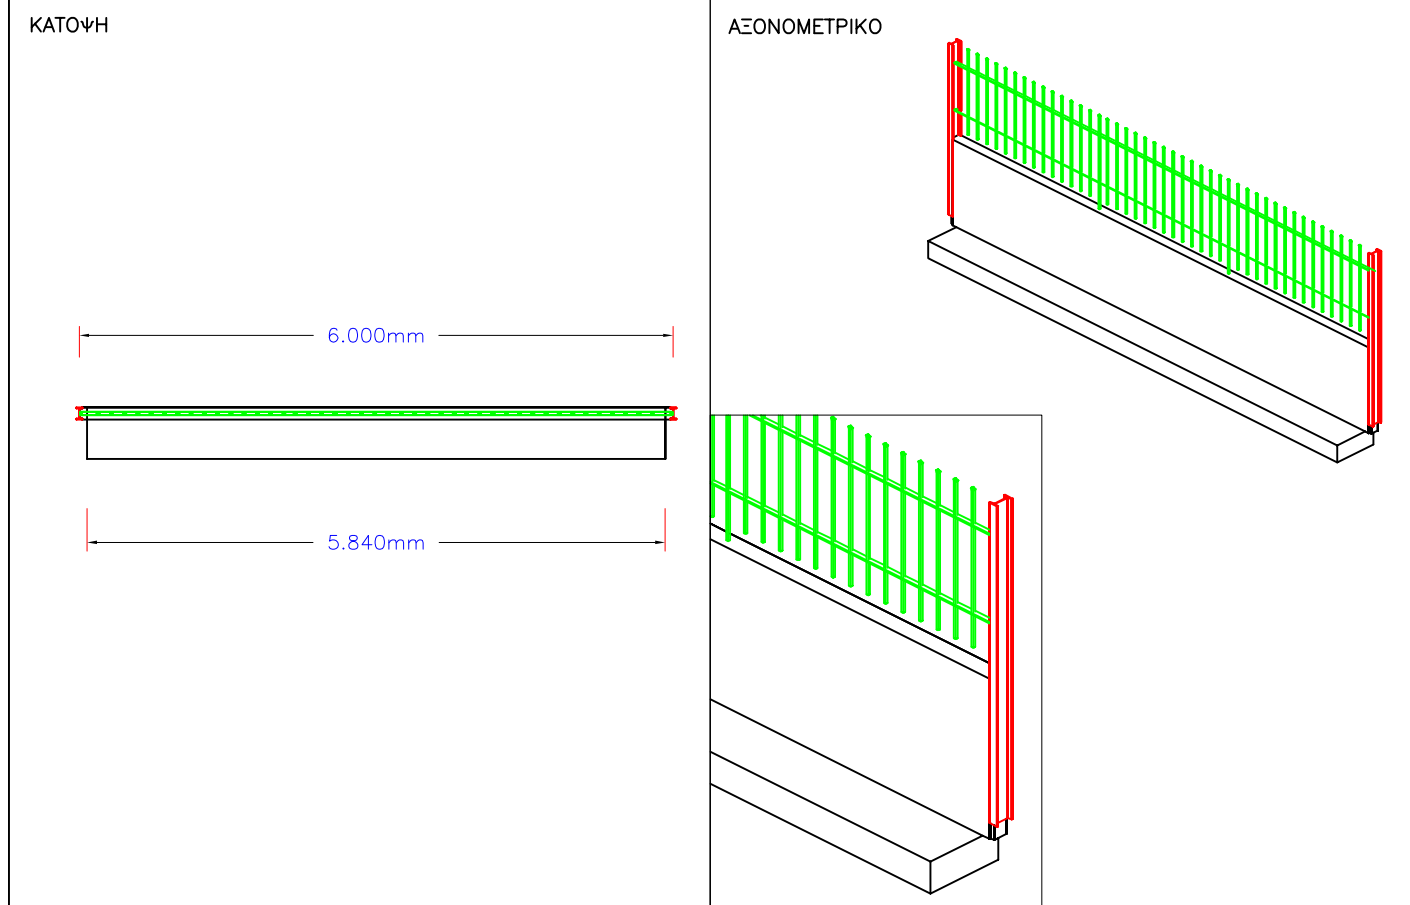



ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C 20/25	ΟΓΚΟΣ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (m³) 1,33	ΒΑΡΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ* (kgr) 3.260	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ* S500	ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ* (kgr) ΒΛΕΠΕ ΜΕΛΕΤΗ
ΣΧΕΔΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΡΧΕΙΟ ISO_ANTI_h120	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 09/03/2003
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΦΙΑ Α.Β.Ε.Π.Μ.		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΥΠΟΣ 1,2μ		
		ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 00583	ΕΚΔΟΣΗ 1.0	ΦΥΛΛΟ 1/1

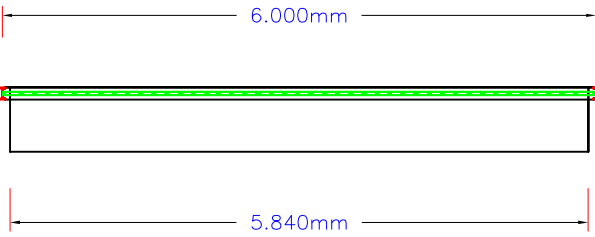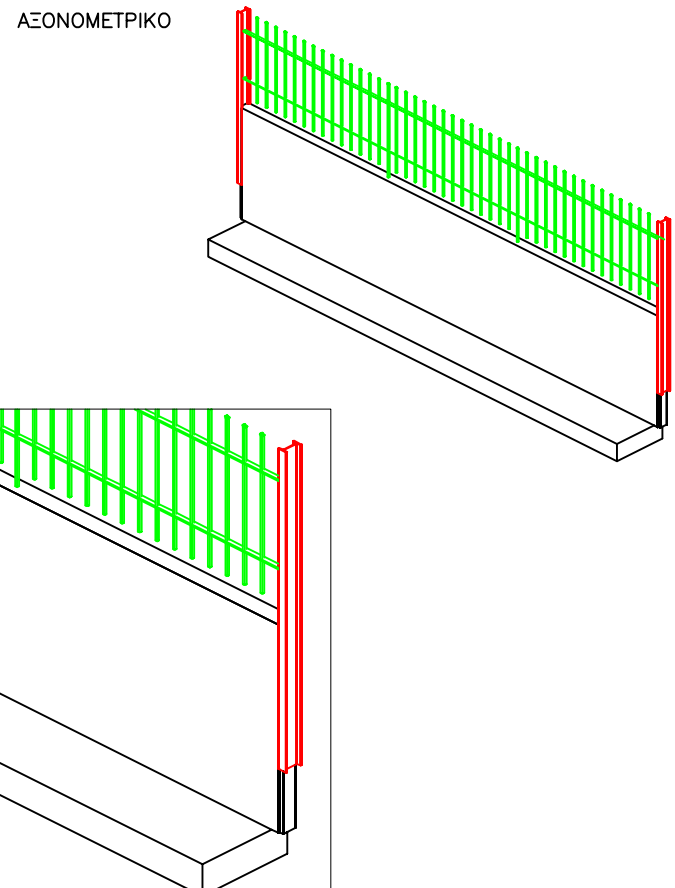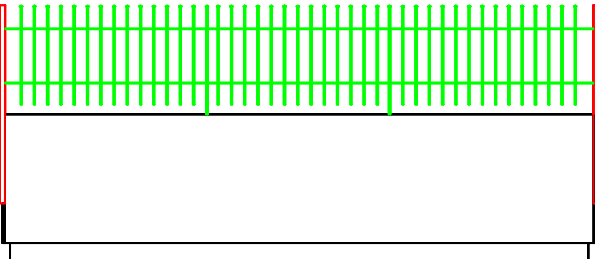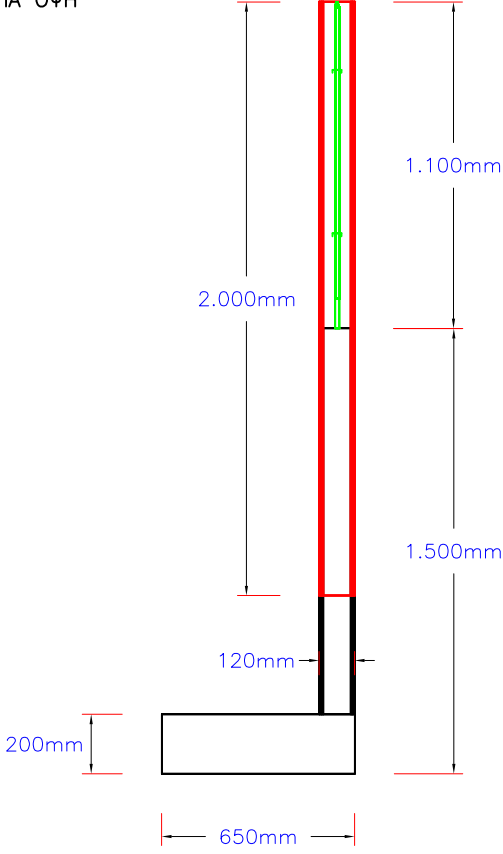
Α/Α 010	ΣΗΜΕΙΩΣΗ	ΤΟΙΧΙΟ (ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΚΟΛΩΝΑ " 1 ") , ΚΑΓΚΕΛΟ ΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΟΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΓΚΕΛΟ		
ΚΑΤΟΨΗ		ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ		
				
ΠΡΟΣΟΨΗ		ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ		
				
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C 20/25	ΟΓΚΟΣ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (m³) 1,69	ΒΑΡΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ* (kg) 4.140	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ* S500	ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ* (kg) ΒΛΕΠΕ ΜΕΛΕΤΗ
ΣΧΕΔΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΡΧΕΙΟ ISO_ANTL_h150	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 09/03/2003
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΦΙΑ Α.Β.Ε.Π.Μ.		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΥΠΟΥ 1,5μ		
		ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 00581		ΕΚΔΟΣΗ 1.0
				ΦΥΛΛΟ 1/1

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΕΤΟΦΙΛ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

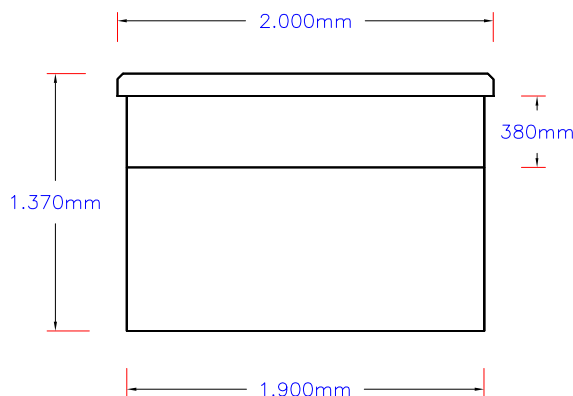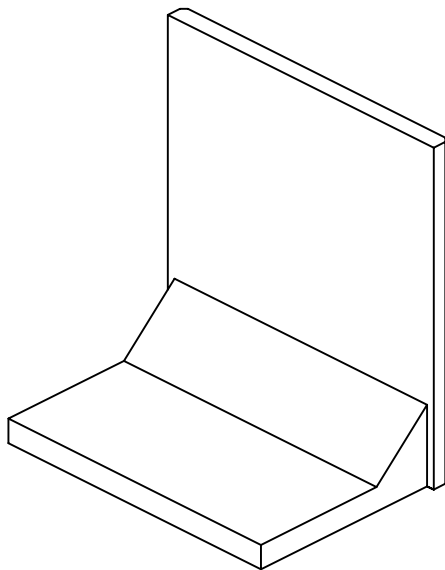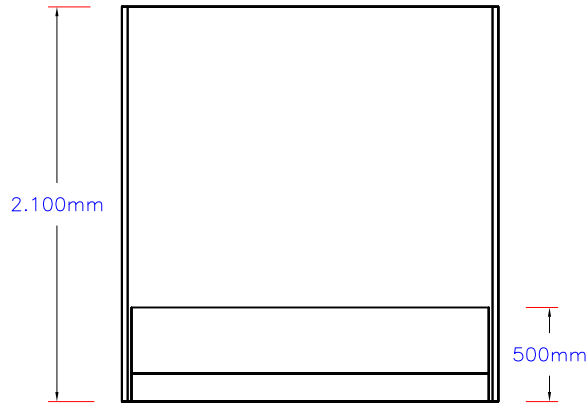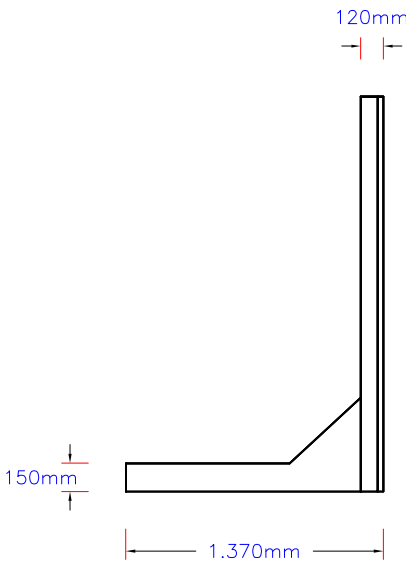
Α/Α 012		ΣΗΜΕΙΩΣΗ			
ΚΑΤΟΨΗ			ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ		
					
ΠΡΟΣΟΨΗ			ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ		
					
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C 20/25		ΟΓΚΟΣ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (m³) 0,986	ΒΑΡΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥΤ (kg) 2.366	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥΤ S500s	ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΤ (kg) ΒΛΕΠΕ ΜΕΛΕΤΗ
ΣΧΕΔΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ		ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΡΧΕΙΟ ISO_ANTI	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1/12/1999
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΦΙΑ Α.Β.Ε.Π.Μ.			ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ		
			ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ		
			ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ		
			00580		
			ΕΚΔΟΣΗ	ΦΥΛΛΟ	
			2.0	1/1	

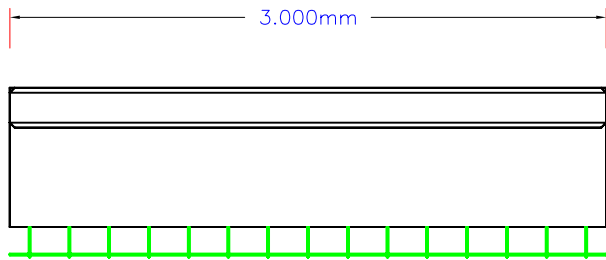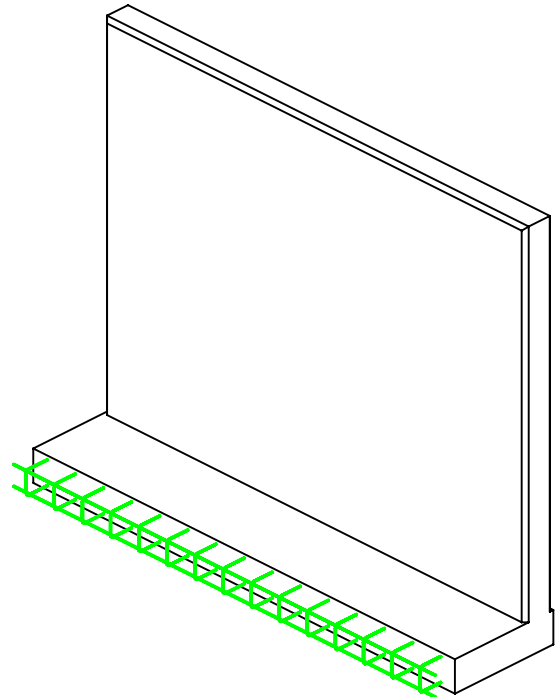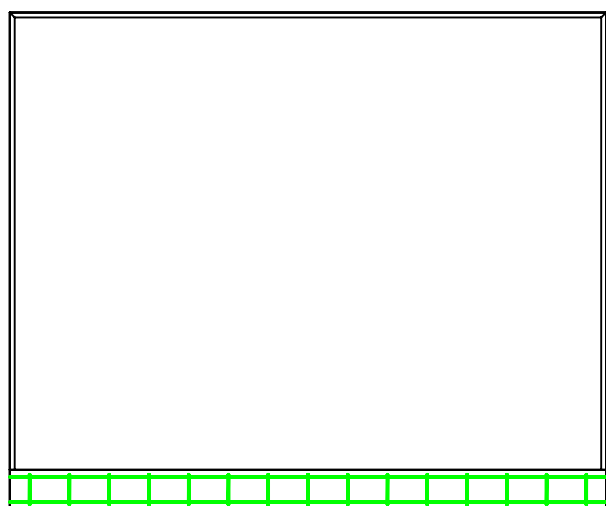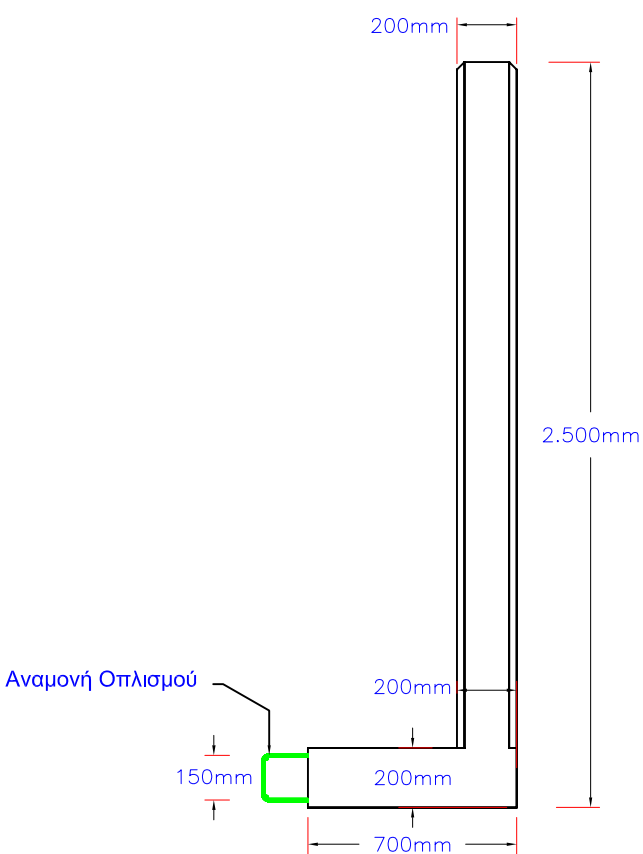Α/Α νέο		ΣΗΜΕΙΩΣΗ -		
ΚΑΤΟΨΗ		ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ		
				
ΠΡΟΣΟΨΗ		ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ		
				
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C 20/25	ΟΓΚΟΣ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (m³) 1,80	ΒΑΡΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ* (kg) 4.320	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ* B500c	ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ* (kg) ΒΛΕΠΕ ΜΕΛΕΤΗ
ΣΧΕΔΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΡΧΕΙΟ ISO_ANTI_h250	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/12/2008
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΦΙΑ Α.Β.Ε.Π.Μ.		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ		
		ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΨΟΥΣ 2,5μ		
		ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 00642	ΕΚΔΟΣΗ 1.0	ΦΤΥΛΟ 1/1


ΚΑΤΟΨΗ

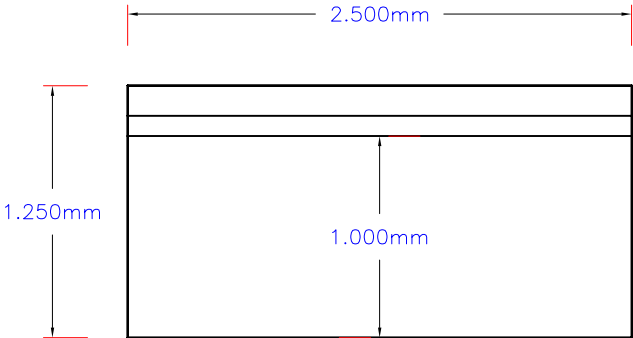


ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ

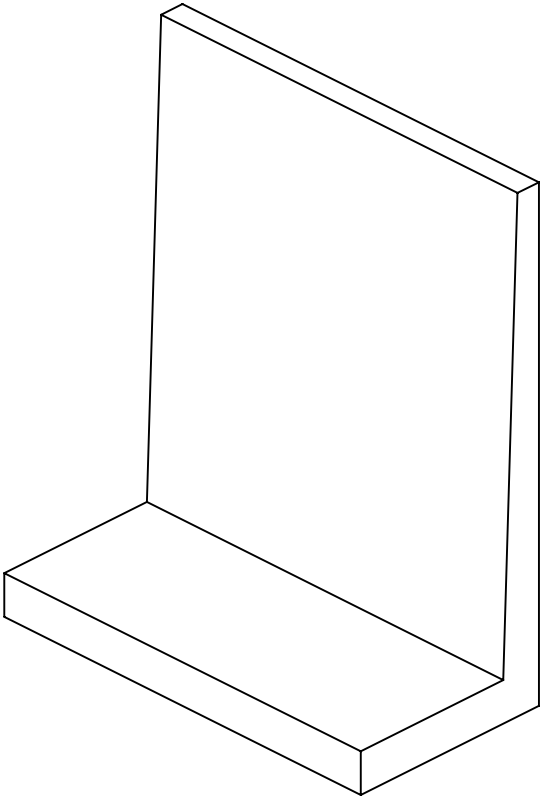

ΠΡΟΣΟΨΗ




ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

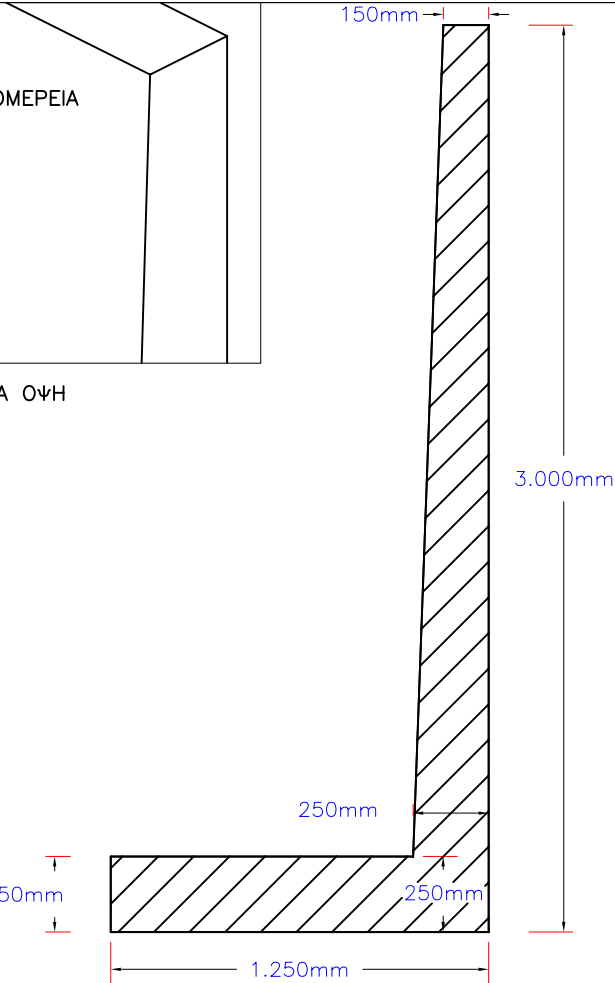


ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C 20/25	ΟΓΚΟΣ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (m³) 2,16	ΒΑΡΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥΤ (kg) 5.200	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥΤ S500	ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΤ (kg) ΒΛΕΠΕ ΜΕΛΕΤΗ
ΣΧΕΔΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΡΧΕΙΟ ISO_ANTI_h300_PATHE	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/12/2008
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΦΙΑ Α.Β.Ε.Π.Μ.		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΨΟΥΣ 3,0μ		
		ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 00579	ΕΚΔΟΣΗ 2.0	ΦΥΛΛΟ 1/1


ΚΑΤΟΨΗ

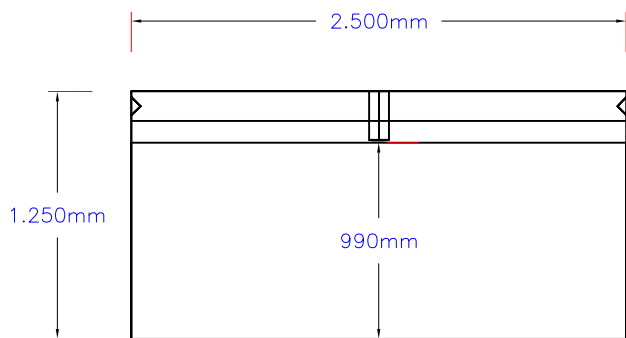


ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ

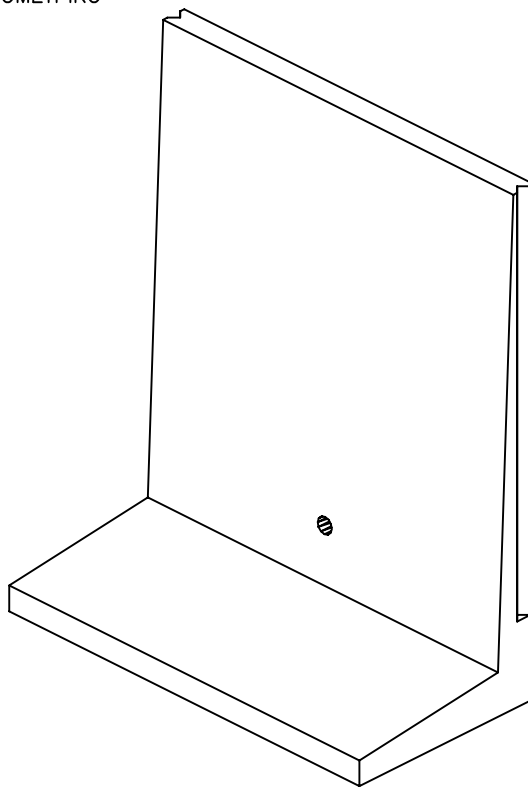


ΠΡΟΣΟΨΗ




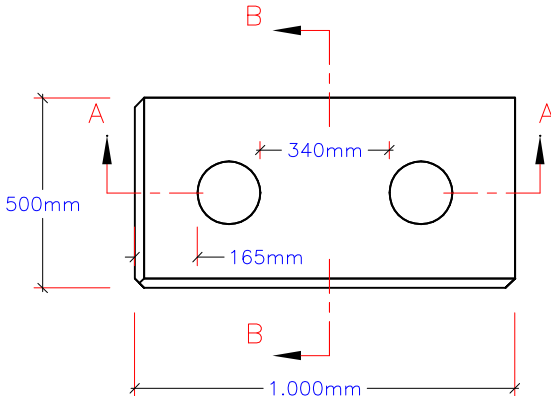
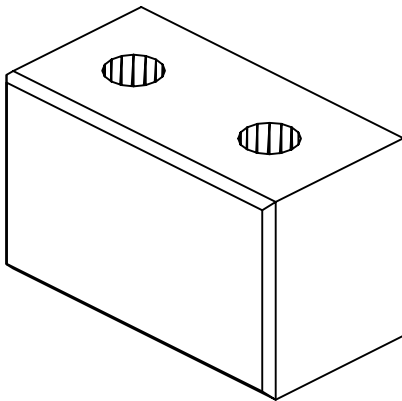
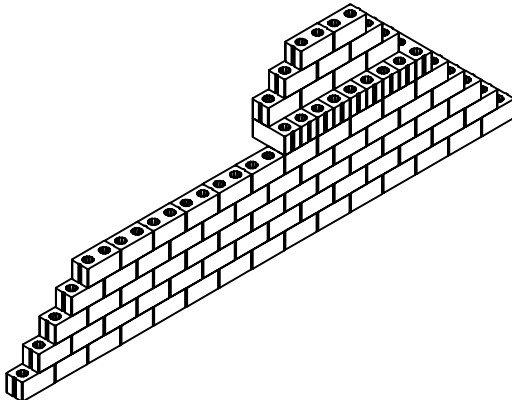
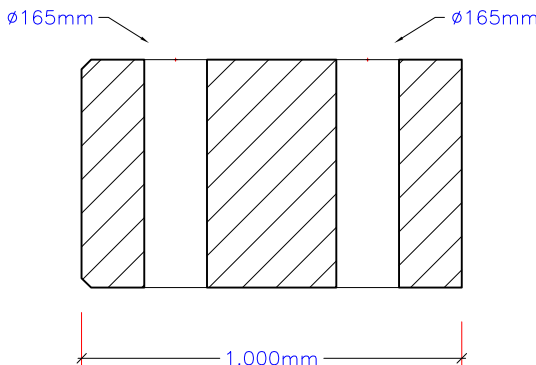
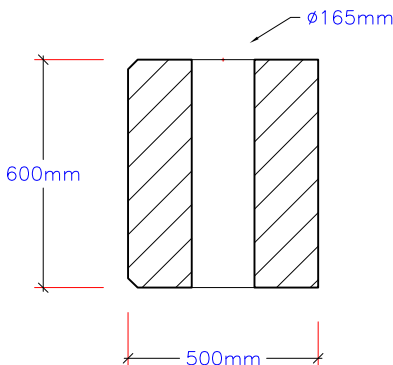

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

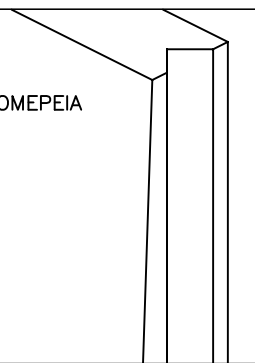

ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ

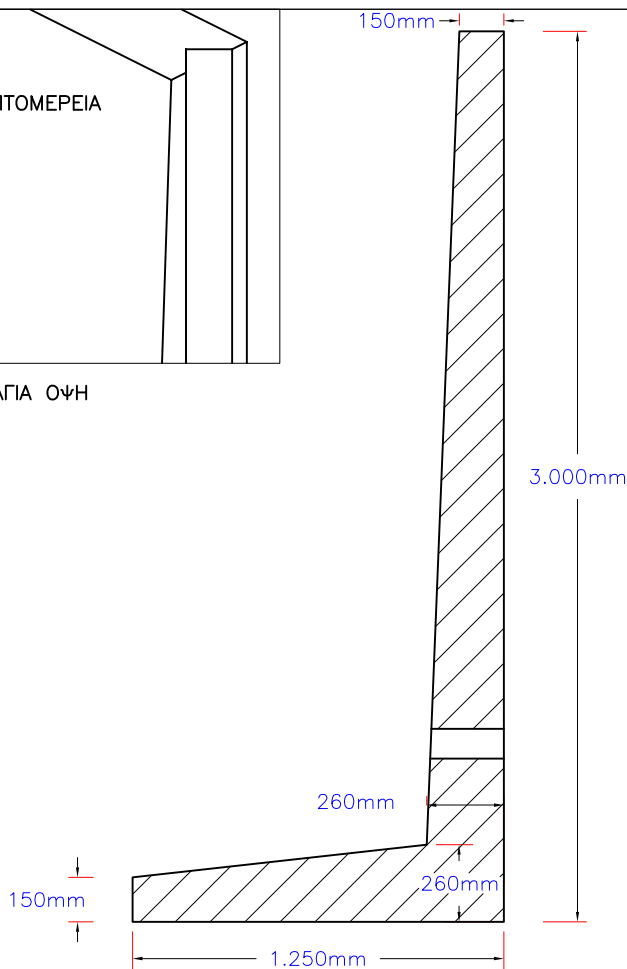

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C 20/25	ΟΓΚΟΣ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (m ³) 2,08	ΒΑΡΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (kg) 5.200	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ S500	ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ (kg) ΒΛΕΠΕ ΜΕΛΕΤΗ
ΣΧΕΔΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΡΧΕΙΟ ISO_ANTI_h300	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 01/11/2004
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΦΙΑ Α.Β.Ε.Π.Μ.		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΨΟΥΣ 3,0μ		
		ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 00579	ΕΚΔΟΣΗ 1.0	ΦΥΛΛΟ 1/1

A/A 014	ΣΗΜΕΙΩΣΗ			
ΚΑΤΟΨΗ		ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ		
				
				
ΤΟΜΗ Α-Α		ΤΟΜΗ Β-Β		
				
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C 25/30	ΟΓΚΟΣ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (m³) 0,273	ΒΑΡΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ* (kgr) 640	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ* —	ΒΑΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ* (kgr) —
ΣΧΕΔΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΡΧΕΙΟ ISO_BLOCKFIL	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/11/2002
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΦΙΛ Α.Β.Ε.Π.Μ.		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ BLOCKFIL		
		ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 00573	ΕΚΔΟΣΗ 2.0	ΦΥΛΛΟ 1/1